


## Número de técnicos capacitados pelo curso “Boas Práticas Ar Condicionado” (Etapa 2)

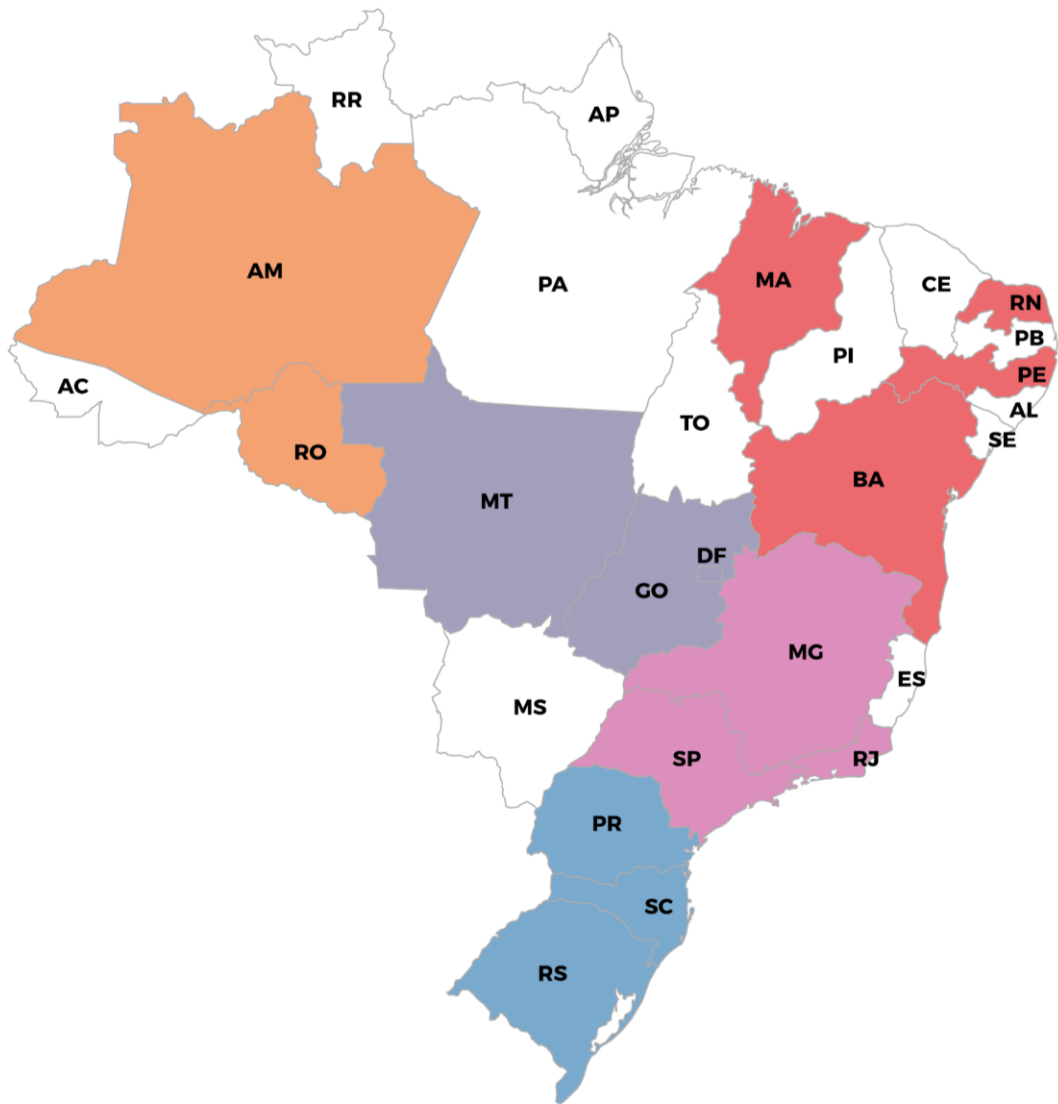


### Nº de técnicos capacitados por região:

- Norte: **257** (meta: 500)
- Nordeste: **1.258** (meta 1.700)
- Centro-Oeste: **391** (meta: 1.200)
- Sudeste: **1.553** (meta: 2.400)
- Sul: **425** (meta: 802)

### Nº de técnicos capacitados por estado:

Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
<b>AM: 74</b>	<b>MA: 600</b>	<b>MT: 149</b>	<b>SP: 900</b>	<b>PR: 167</b>
<b>RO: 183</b>	<b>RN: 158</b>	<b>GO: 180</b>	<b>MG: 474</b>	<b>SC: 97</b>
	<b>BA: 500</b>	<b>DF: 93</b>	<b>RJ: 179</b>	<b>RS: 161</b>
	<b>PE: 0</b>			
<b>Total: 3.884 técnicos treinados</b>				

## Número de técnicos capacitados pelo curso “Boas Práticas de Refrigeração Comercial” (Etapa 2)

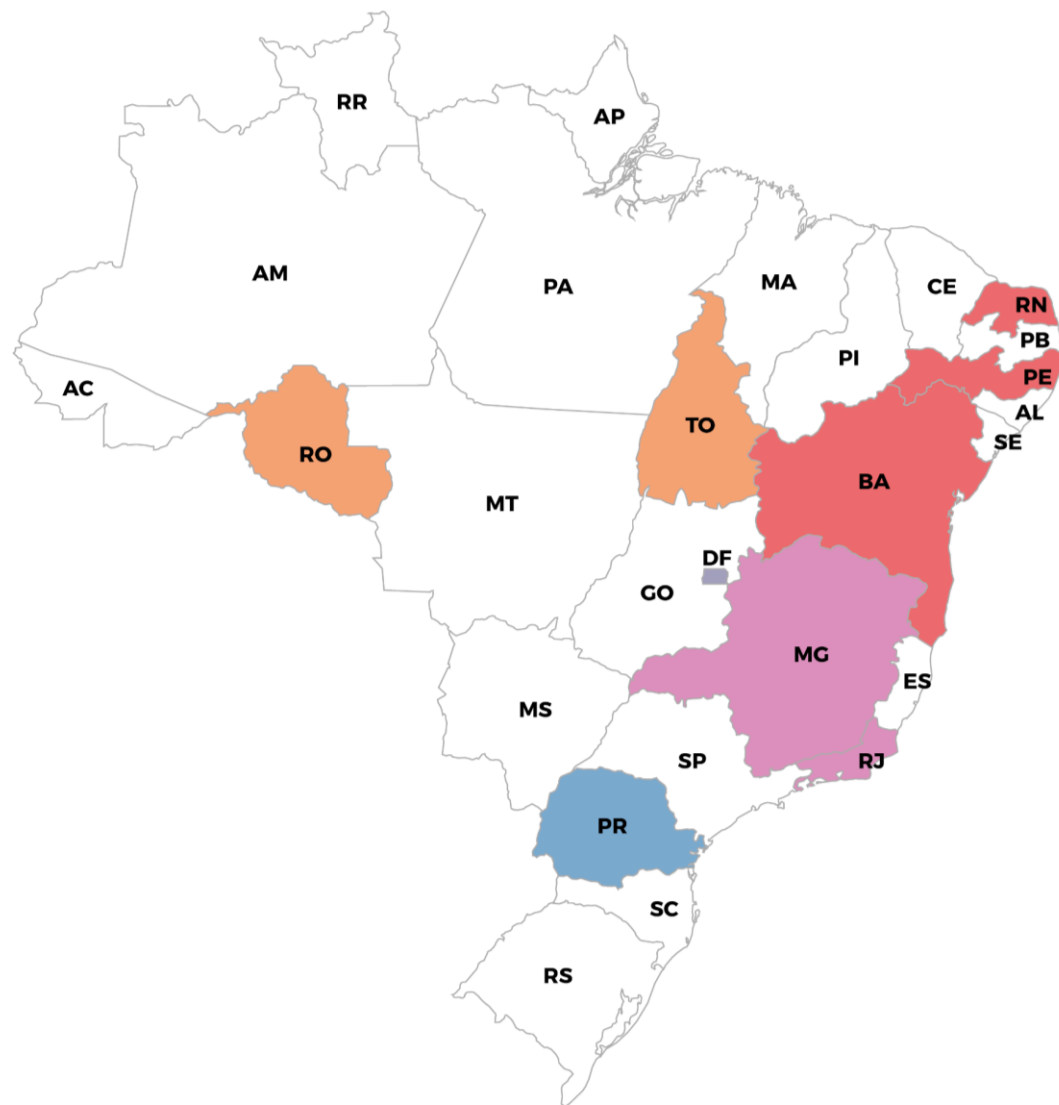

### Nº de técnicos capacitados por região:

- Norte: **229** (meta: 230)
- Nordeste: **232** (meta 328)
- Centro-Oeste: **208** (meta: 200)
- Sudeste: **188** (meta: 320)
- Sul: - (meta: 160)

### Nº de técnicos capacitados por estado:

Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
TO: 182*	BA: 187*	DF: 208*	MG: 160*	PR: 0
RO: 47	PE/RN: 45		RJ:28	
<b>Total: 857 técnicos treinados</b>				

\*Treinamentos realizados por meio de contratos estabelecidos no âmbito da Etapa 1 do PBH